

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковка Брянской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514818 выдан 17.05.2016г.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 02.02.2016г.

Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72

Фактический адрес: 242702, Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 21-В

Тел/факс 848334 3-46-79 (E-mail): zh-ses@mail.ru ИНН 3250059330 КПП 324502002 ОГРН 1053244057239

Утверждаю

Руководитель ИЛЦ

Л.М. Мясникова

29.03.2022

Протокол лабораторных испытаний

№ 1178вп-1183вп-1:2-П/03.22

от

29.03.2022

1. Наименование пробы (образца): вода водопроводная централизованной системы водоснабжения
(в/колонка п. Клетня, ул. Мира, 19)

Код пробы (образца) –

1178вп-1:2-П/03.22

2. Наименование пробы (образца): вода водопроводная централизованной системы водоснабжения
(в/колонка п. Клетня, ул. Советская, 21)

Код пробы (образца) –

1179вп-1:2-П/03.22

3. Наименование пробы (образца): вода водопроводная централизованной системы водоснабжения
(в/колонка п. Клетня, ул. Красных Партизан, 20)

Код пробы (образца) –

1180вп-1:2-П/03.22

4. Наименование пробы (образца): вода водопроводная централизованной системы водоснабжения
(в/колонка п. Клетня, ул. Орджоникидзе, 26)

Код пробы (образца) –

1181вп-1:2-П/03.22

5. Наименование пробы (образца): вода водопроводная централизованной системы водоснабжения
(в/колонка п. Клетня, ул. Ленина, 76)

Код пробы (образца) –

1182вп-1:2-П/03.22

6. Наименование пробы (образца): вода водопроводная централизованной системы водоснабжения
(в/колонка п. Клетня, ул. Ленина, 133)

Код пробы (образца) –

1183вп-1:2-П/03.22

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): РФ 242820, Брянская обл., п. Клетня, пер. Кирова, д.45 МУП «Клетня-Сервис»

Место отбора: п. Клетня

Дата и время отбора пробы (образца)

28.03.2022

Акт отбора 28.03.2022

09-00-10-50

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ

28.03.2022 12-00

Основание отбора: договор № 70-КГ-К от 24.01.2022

НД, в соответствии с которой отобрана проба (образец): ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21; «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3 бактериологические показатели ОМЧ, ОКБ, санитарно-химические показатели (железо, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты)

Условия транспортировки и хранения: спец. автотранспорт, лабораторная посуда, термосумка (t при доставке +4°C)

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Щербакова У.А.
Ф.И.О.

подпись

Протокол № 1178вп-1183вп-1:2-П/03.22 от 29.03.2022 распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

Общее количество страниц: 13 страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения (водопроводная колонка)

Код пробы (образца):

1178вп-1:2-П/03.22

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 28.03.2022 12-30

3. Регистрационный № 162

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на испытание: 3000мл

5. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения испытаний
Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-«ЗОМЗ»	2170339	ТТ 0291562	от 27.05.2021 до 26.05.2023	Температура – 20,0°С Влажность – 37,7% Атм. д. - 741,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ-26	С-МА/28-07-2021/82506393	от 28.07.2021 до 27.07.2022	В местах проведения испытаний
		С-МА/28-07-2021/ 82490606	от 28.07.2021 до 27.07.2022	
		С-МА/13-07-2021/78946880	от 13.07.2021 до 12.07.2022	

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


6. Результаты испытаний

№ испытания	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат испытания	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод испытания
Неорганические вещества				
1	Хлориды, мг/дм ³	< 10,0	350,0	ГОСТ 4245-72 (п.2)
2	Сульфаты, мг/дм ³	< 2,0	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.6)
3	Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
4	Нитраты, мг/дм ³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
5	Железо общее, мг/дм ³	0,25±0,05	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

< 10,0; < 2,0; < 0,003; < 0,1 - ниже предела определения

Дата оформления результатов испытания: 29.03.2022

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая ИЛЦ – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Брянской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Жуковке Брянской области»
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

подпись

Е.И. Кротова

общее количество страниц: 13 страница 2

Микробиологические испытания

1. Наименование пробы (образца) Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

2. Код образца (пробы) 1178ВП-1:2-П/03.22


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию 28.03.2022 12:30

Результаты испытаний


Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Результат испытания	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
96	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	МУК 4.2.1018-01	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³
	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Дата оформления результатов испытаний 29.03.2022

Ответственный за оформление протокола

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Захаренкова Е.П.	

Заведующая ИЛЦ-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям



Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения (водопроводная колонка)

Код пробы (образца):

1179вп-1:2-П/03.22

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 28.03.2022 12-30

3. Регистрационный № 163

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на испытание: 3000мл

5. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения испытаний
Фотометр фотоэлектрический, КФК-З-«ЗОМЗ»	2170339	ТТ 0291562	от 27.05.2021 до 26.05.2023	Температура – 20,0°С Влажность – 37,7% Атм. д. - 741,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ-26	С-МА/28-07-2021/82506393	от 28.07.2021 до 27.07.2022	В местах проведения испытаний
		С-МА/28-07-2021/ 82490606	от 28.07.2021 до 27.07.2022	
		С-МА/13-07-2021/78946880	от 13.07.2021 до 12.07.2022	

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


6. Результаты испытаний

№ испытания	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат испытания	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод испытания
Неорганические вещества				
1	Хлориды, мг/дм³	< 10,0	350,0	ГОСТ 4245-72 (п.2)
2	Сульфаты, мг/дм³	< 2,0	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.6)
3	Нитриты, мг/дм³	0,012±0,006	3,0	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
4	Нитраты, мг/дм³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
5	Железо общее, мг/дм³	0,16±0,03	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

< 10,0; < 2,0; < 0,1 - ниже предела определения

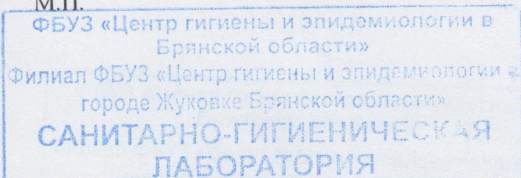
Дата оформления результатов испытания: 29.03.2022


Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая ИЛЦ – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.П.




подпись

Е.И. Кротова

общее количество страниц: 13 страница 4

Микробиологические испытания

1. Наименование пробы (образца) Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

2. Код образца (пробы)

1179ВП-1:2-П/03.22


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию 28.03.2022 12:30

Результаты испытаний

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Результат испытания	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
97	Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °C	МУК 4.2.1018-01	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³
	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³


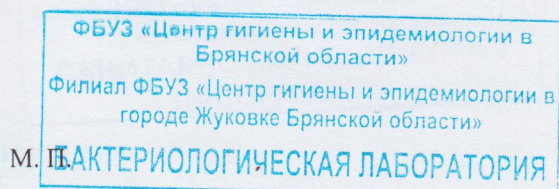
Дата оформления результатов испытаний 29.03.2022

Ответственный за оформление протокола

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Захаренкова Е.П.	

Заведующая ИЛЦ-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Е. И. Кротова

Общее количество страниц:

13 страница 5

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения (водопроводная колонка)

Код пробы (образца):

1180вп-1:2-П/03.22

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 28.03.2022 12-30

3. Регистрационный № 164

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на испытание: 3000мл

5. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения испытаний
Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-«ЗОМЗ»	2170339	ТТ 0291562	от 27.05.2021 до 26.05.2023	Температура – 20,0°C Влажность – 37,7% Атм. д. - 741,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ-26	С-МА/28-07-2021/82506393	от 28.07.2021 до 27.07.2022	В местах проведения испытаний
		С-МА/28-07-2021/ 82490606	от 28.07.2021 до 27.07.2022	
		С-МА/13-07-2021/78946880	от 13.07.2021 до 12.07.2022	

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

6. Результаты испытаний

№ испытания	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат испытания	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод испытания
Неорганические вещества				
1	Хлориды, мг/дм³	< 10,0	350,0	ГОСТ 4245-72 (п.2)
2	Сульфаты, мг/дм³	4,0±1,1	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.6)
3	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
4	Нитраты, мг/дм³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
5	Железо общее, мг/дм³	0,13±0,03	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

< 10,0; < 0,003; < 0,1 - ниже предела определения

Дата оформления результатов испытания: 29.03.2022

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая ИЛЦ – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковке Брянской области»
**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ**

подпись

Е.И. Кротова

общее количество страниц: 13 страница 6

Микробиологические испытания

1. Наименование пробы (образца) Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

2. Код образца (пробы)

1180ВП-1:2-П/03.22


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию 28.03.2022 12:30

Результаты испытаний

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Результат испытания	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
98	Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °C	МУК 4.2.1018-01	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³
	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³


Дата оформления результатов испытаний 29.03.2022

Ответственный за оформление протокола

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Захаренкова Е.П.	

Заведующая ИЛЦ-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Е. И. Кротова



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковке Брянской области»
 М. П. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общее количество страниц:

13 страница 7

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения (водопроводная колонка)

Код пробы (образца):

1181вп-1:2-П/03.22

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 28.03.2022 12-30

3. Регистрационный № 165

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на испытание: 3000мл

5. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения испытаний
Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-«ЗОМЗ»	2170339	ТТ 0291562	от 27.05.2021 до 26.05.2023	Температура – 20,0°С Влажность – 37,7% Атм. д. - 741,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ-26	С-МА/28-07-2021/82506393	от 28.07.2021 до 27.07.2022	В местах проведения испытаний
		С-МА/28-07-2021/ 82490606	от 28.07.2021 до 27.07.2022	
		С-МА/13-07-2021/78946880	от 13.07.2021 до 12.07.2022	

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

6. Результаты испытаний

№ испытания	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат испытания	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод испытания
Неорганические вещества				
1	Хлориды, мг/дм³	< 10,0	350,0	ГОСТ 4245-72 (п.2)
2	Сульфаты, мг/дм³	< 2,0	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.6)
3	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
4	Нитраты, мг/дм³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
5	Железо общее, мг/дм³	0,24±0,05	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

< 10,0; < 2,0; < 0,003; < 0,1 - ниже предела определения

Дата оформления результатов испытания: 29.03.2022

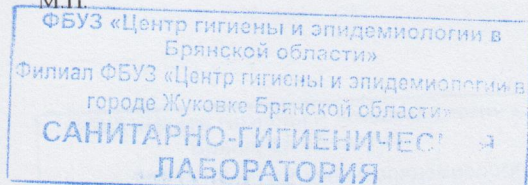
Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая ИЛЦ – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П.

подпись

Е.И. Кротова



общее количество страниц: 13 страница 8

Микробиологические испытания

1. Наименование пробы (образца) Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

2. Код образца (пробы)

1181ВП-1:2-П/03.22


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию 28.03.2022 12:30

Результаты испытаний

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Результат испытания	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
99	Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °C	МУК 4.2.1018-01	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³
	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³


Дата оформления результатов испытаний 29.03.2022

Ответственный за оформление протокола

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Захаренкова Е.П.	

Заведующая ИЛЦ-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Е. И. Кротова



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в М. П. городе Жуковке Брянской области»
 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения (водопроводная колонка)

Код пробы (образца):

1182вп-1:2-П/03.22

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 28.03.2022 12-30

3. Регистрационный № 166

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на испытание: 3000мл

5. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения испытаний
Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-«ЗОМЗ»	2170339	ТТ 0291562	от 27.05.2021 до 26.05.2023	Температура – 20,0°C Влажность – 37,7% Атм. д. - 741,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ-26	С-МА/28-07-2021/82506393	от 28.07.2021 до 27.07.2022	В местах проведения испытаний
		С-МА/28-07-2021/ 82490606	от 28.07.2021 до 27.07.2022	
		С-МА/13-07-2021/78946880	от 13.07.2021 до 12.07.2022	

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

6. Результаты испытаний

№ испытания	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат испытания	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод испытания
Неорганические вещества				
1	Хлориды, мг/дм³	< 10,0	350,0	ГОСТ 4245-72 (п.2)
2	Сульфаты, мг/дм³	< 2,0	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.6)
3	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
4	Нитраты, мг/дм³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
5	Железо общее, мг/дм³	0,13±0,03	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

< 10,0; < 2,0; < 0,003; < 0,1 - ниже предела определения

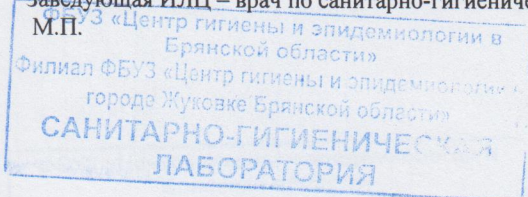
Дата оформления результатов испытания: 29.03.2022

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая ИЛЦ – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

Е.И. Кротова



подпись

общее количество страниц: 13 страница 10

Микробиологические испытания

1. Наименование пробы (образца) Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

2. Код образца (пробы)

1182ВП-1:2-П/03.22


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию 28.03.2022 12:30

Результаты испытаний

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Результат испытания	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
100	Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °C	МУК 4.2.1018-01	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³
	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³


Дата оформления результатов испытаний 29.03.2022

Ответственный за оформление протокола

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Захаренкова Е.П.	

Заведующая ИЛЦ-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Е. И. Кротова



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения (водопроводная колонка)

Код пробы (образца):

1183вп-1:2-П/03.22

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 28.03.2022 12-30

3. Регистрационный № 167

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на испытание: 3000мл

5. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения испытаний
Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-«ЗОМЗ»	2170339	ТТ 0291562	от 27.05.2021 до 26.05.2023	Температура – 20,0°С Влажность – 37,7% Атм. д. - 741,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ-26	С-МА/28-07-2021/82506393	от 28.07.2021 до 27.07.2022	В местах проведения испытаний
		С-МА/28-07-2021/ 82490606	от 28.07.2021 до 27.07.2022	
		С-МА/13-07-2021/78946880	от 13.07.2021 до 12.07.2022	

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


6. Результаты испытаний

№ испытания	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат испытания	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод испытания
Неорганические вещества				
1	Хлориды, мг/дм³	< 10,0	350,0	ГОСТ 4245-72 (п.2)
2	Сульфаты, мг/дм³	4,0±1,1	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.6)
3	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
4	Нитраты, мг/дм³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
5	Железо общее, мг/дм³	0,22±0,04	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

< 10,0; < 0,003; < 0,1 - ниже предела определения

Дата оформления результатов испытания: 29.03.2022

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая ИЛЦ – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковке Брянской области»
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

подпись

Е.И. Кротова

общее количество страниц: 13 страница 12

Микробиологические испытания

1. Наименование пробы (образца) Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

2. Код образца (пробы)

1183ВП-1:2-П/03.22


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию 28.03.2022 12:30

Результаты испытаний


Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Результат испытания	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
101	Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °C	МУК 4.2.1018-01	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³
	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Дата оформления результатов испытаний 29.03.2022

Ответственный за оформление протокола

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Захаренкова Е.П.	

Заведующая ИЛЦ-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям



Е. И. Кротова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
ИСПЫТАНИЯ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Брянской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
М. П. городе Жуковке Брянской области»
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общее количество страниц: 13 страница 13